
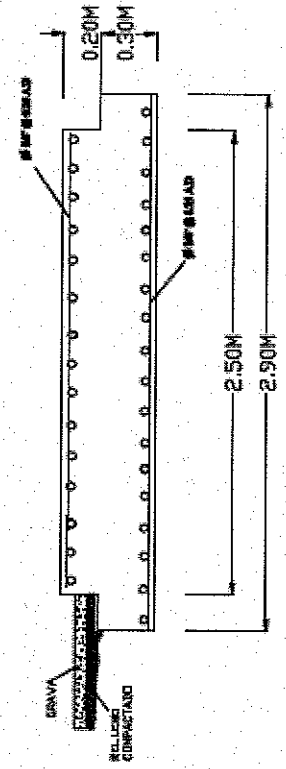
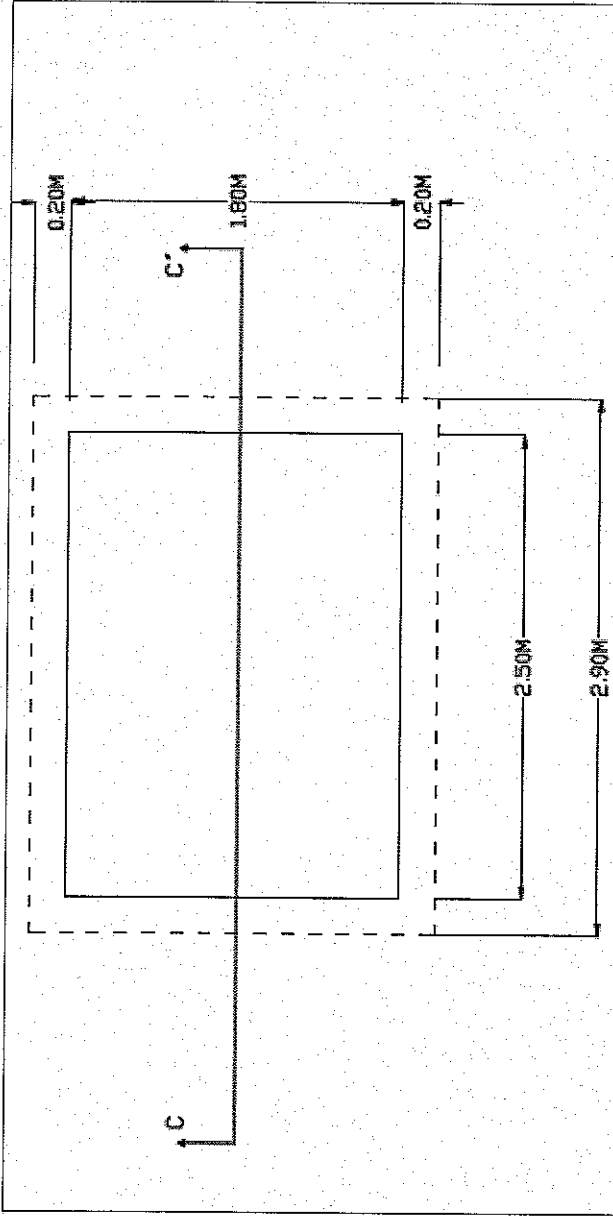



<p>Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE</p> <p>Division de Oficinas Técnicas de S/E</p> <p>FICHA TECNICA DE EQUIPOS.</p> 	<p>Base Interruptor 69 KV</p> <table border="1"> <tr> <td>UNIDAD: PIEZA</td> <td>NO ITEM:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">FECHA: 13/02/12</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CODIGO: SERVICIO</td> </tr> </table>	UNIDAD: PIEZA	NO ITEM:	FECHA: 13/02/12		CODIGO: SERVICIO	
UNIDAD: PIEZA	NO ITEM:						
FECHA: 13/02/12							
CODIGO: SERVICIO							
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ BASE INTERRUPTOR 69 KV ❖ PESO A SOORTAR: 3 TON ❖ ALTURA DE EQUIPO : 3 MTS ❖ DIMENSIONES DE LA BASE : 2.5 X 1.8 MTS 							




USO:

Remodelación subestaciones.

COMENTARIO:

<p>Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte EDENORTE</p> <p>Division de Oficinas Técnicas de S/E</p> <p>FICHA TECNICA DE EQUIPOS.</p> 	<p>Base Interruptores 34.5 y 12.5 KV</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="233 418 289 597">UNIDAD: PIEZA</td> <td data-bbox="233 207 289 418">NO ITEM:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="289 418 331 597">FECHA: 13/02/12</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="331 418 373 597">CODIGO: SERVICIO</td> </tr> </table>	UNIDAD: PIEZA	NO ITEM:	FECHA: 13/02/12		CODIGO: SERVICIO	
UNIDAD: PIEZA	NO ITEM:						
FECHA: 13/02/12							
CODIGO: SERVICIO							
<p>Descripción:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ BASE INTERRUPTOR 34.5 Y 12.5 KV ❖ PESO A SOORTAR: 2 TON ❖ ALTURA DE EQUIPO : 3 MTS ❖ DIMENSIONES DE LA BASE : 1.5 X 1.5 MTS 							

FUNDACION INTERRUPTOR 12.5 KV y 34.5 KV
PLANTA

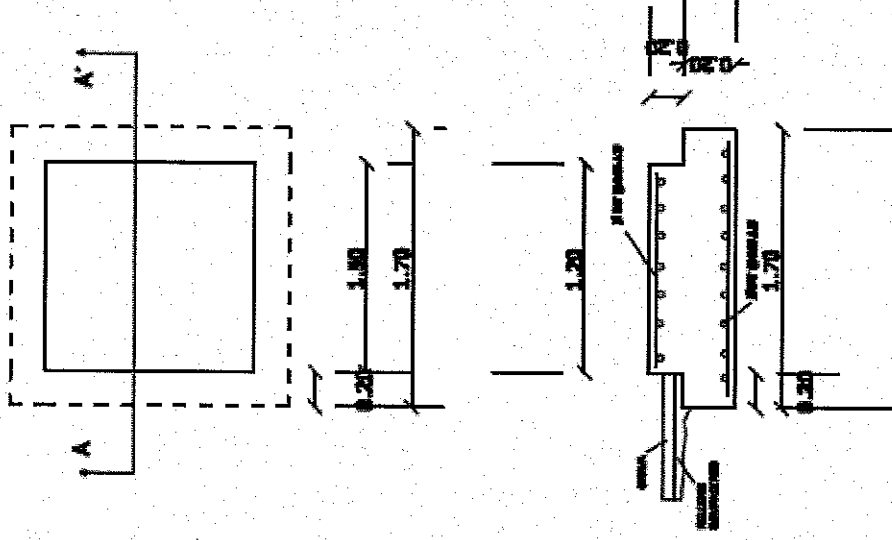

USO:

Remodelación subestaciones.

COMENTARIO: